


YENİDOĞAN YB 1 NOLU ODA MASA YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Projede verilen ölçülerde, beyaz MDF'lerin malzemeden imal edilecektir. Çekmece kolları metal malzemeden mamul olacaktır. Masa yere değmeyecek şekilde uygun malzemeden, min 1 cm ölçüsünde ayak üzerine oturtulacaktır. Montaj sonrası, masa üzerinde, idarenin göstereceği yere kablo geçişi için delik açılacaktır. Masa altına yapılacak klavyelik raylı dizayn edilecek ve açılır kapanır malzemeden mamul olacaktır. Çekmeceler frenli şekilde kapanacak, sert kapanmalara engel olacak şekilde dizayn edilecektir. Net ölçüler yerinde alınacaktır. Tüm keşif, montaj-demontaj, montaj sürecinde yüklenici tarafından bozulan yerlerin yapılması Yüklenici sorumluluğundadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında gerekli emniyet tedbirleri Yüklenici tarafından alınacaktır. 2 adet imal edilerek montajı yapılacaktır.

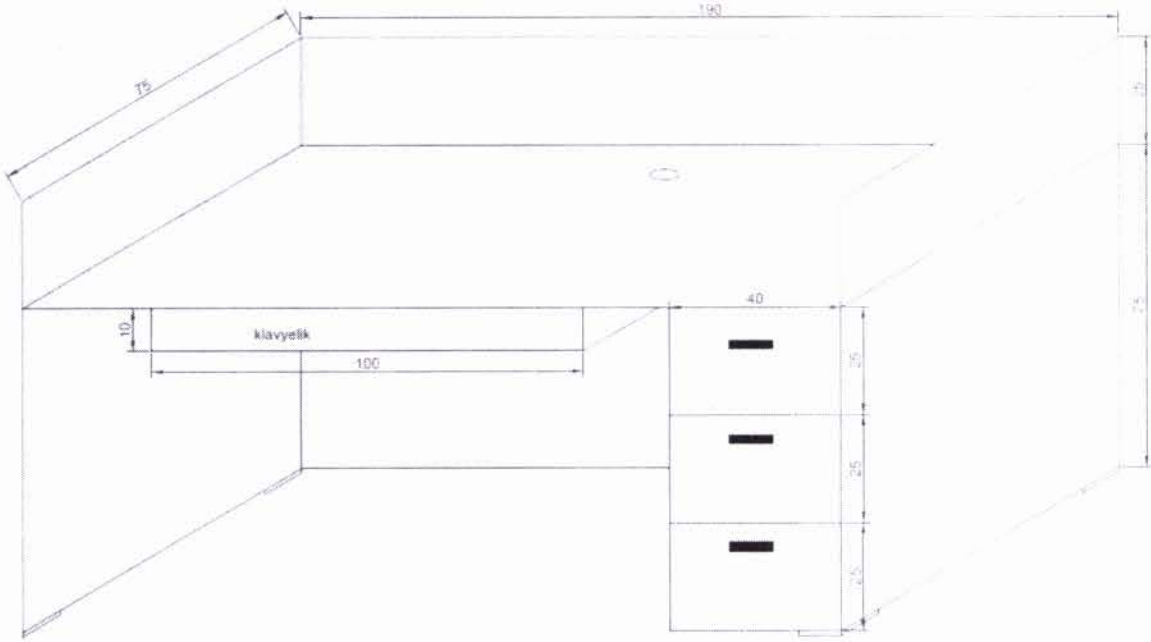


Doç. Dr. Sadık YORTUTAN
Dip. No: 117995
Uzmanlık No: 8002 Yandal No: 10512
KSÜ Tıp Fakültesi Yeni Kurumlar 20

Yrd. Doç. Dr. Sevcin IPEK
Dip. No: 122264
KSÜ Tıp Fakültesi Pediatri ABD.

YENİDOĞAN YB 2 NOLU ODA MASA YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Projede verilen ölçülerde, beyaz MDFLarın malzemedan imal edilecektir. Çekmece kolları metal malzemedan mamul olacaktır. Masa yere değmeyecek şekilde uygun malzemedan, min 1 cm ölçüsünde ayak üzerine oturtulacaktır. Montaj sonrası, masa üzerinde, idarenin göstereceği yere kablo geçişi için delik açılacaktır. Masa altına yapılacak klavyelik raylı dizayn edilecek ve açılır kapanır malzeden mamul olacaktır. Çekmeceler frenli şekilde kapanacak, sert kapanmalara engel olacak şekilde dizayn edilecektir. Net ölçüler yerinde alınacaktır. Tüm keşif, montaj-demontaj, montaj sürecinde yüklenici tarafından bozulan yerlerin yapılması Yüklenici sorumluluğundadır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında gerekli emniyet tedbirleri Yüklenici tarafından alınacaktır. 1 adet imal edilerek montajı yapılacaktır.

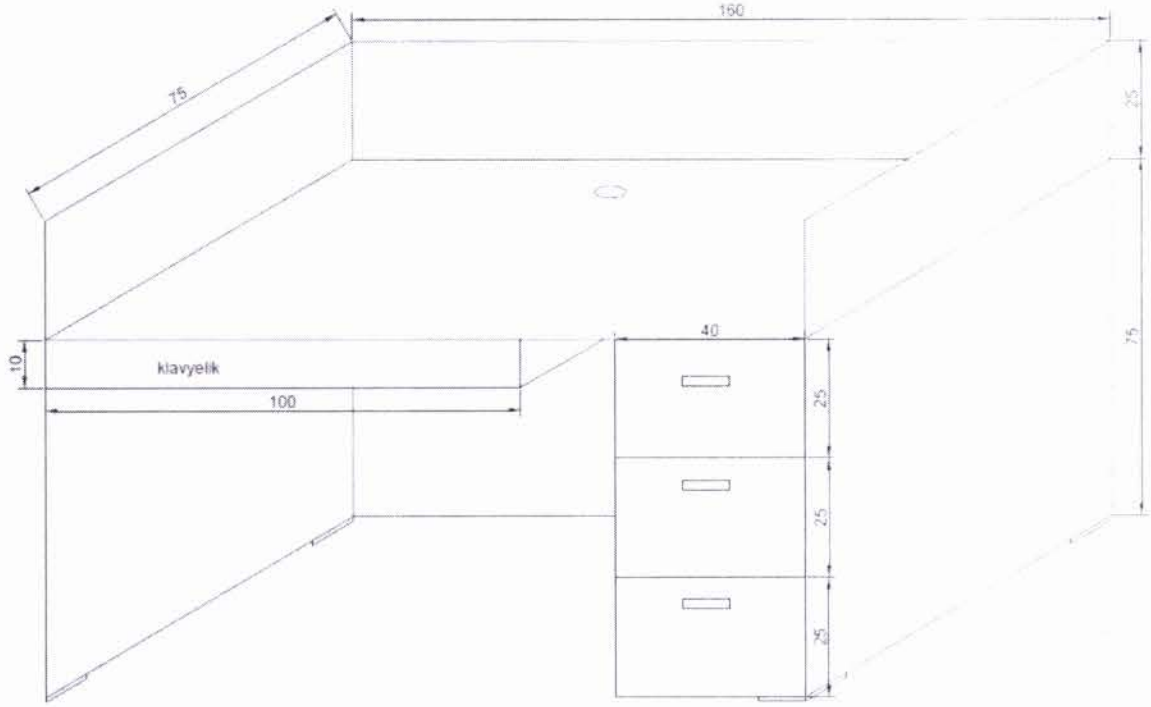


Doç. Dr. Saliha YARUTAN
Dip. No: 117995
Uzmanlık No: 8008 Yandol No: 10512
KSÜ Tıp Fakültesi Yenidoğan Hastanesi

Yrd. Doç. Dr. Sevgan İPEK
Dip. Tes. No: 122264
KSÜ Tıp Fakültesi Pediatri ABD.

YENİDOĞAN YB 3 NOLU ODA MASA YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Projede verilen ölçülerde, beyaz MDF'lerin malzemeden imal edilecektir. Çekmece kolları metal malzemeden mamul olacaktır. Masa yere değmeyecek şekilde uygun malzemeden, min 1 cm ölçüsünde ayak üzerine oturtulacaktır. Montaj sonrası, masa üzerinde, idarenin göstereceği yere kablo geçişi için delik açılacaktır. Masa altına yapılacak klavyelik raylı dizayn edilecek ve açılır kapanır malzemeden mamul olacaktır. Çekmeceler frenli şekilde kapanacak, sert kapanmalara engel olacak şekilde dizayn edilecektir. Net ölçüler yerinde alınacaktır. Tüm keşif, montaj-demontaj, montaj sürecinde yüklenici tarafından bozulan yerlerin yapılması Yüklenici sorumluluğundadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında gerekli emniyet tedbirleri Yüklenici tarafından alınacaktır. 1 adet imal edilerek montajı yapılacaktır.

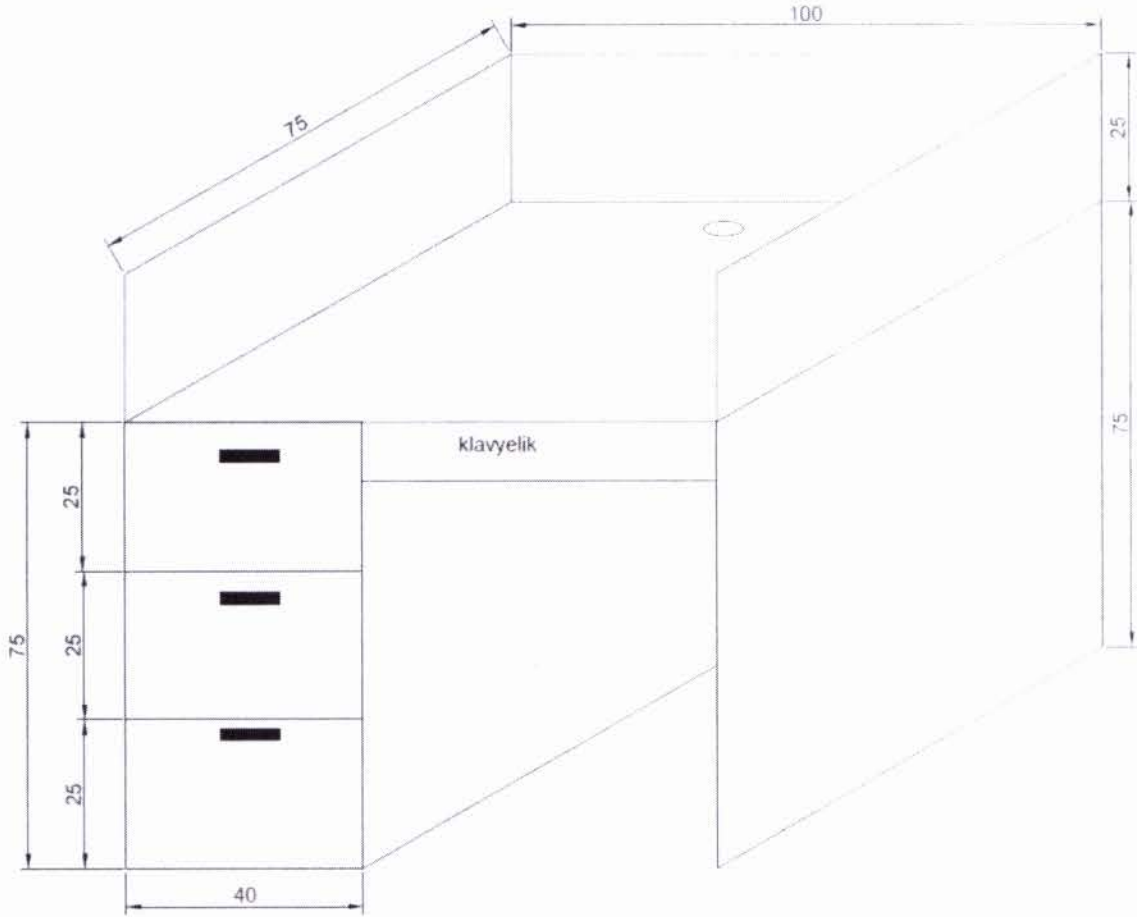

Doç. Dr. Saik YILDIZTAN
Dip. No: 111995
Uzmanlık No: 00002 Kandal No: 10512
KSÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saik YILDIZTAN


Yrd. Doç. Dr. Sevcan İPEK
Dip. Tes. No: 122264
KSÜ Tıp Fakültesi Pediatri ABD

YENİDOĞAN YB DOKTOR DESKİ YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Projede verilen ölçülerde, beyaz MDFLam malzemedan imal edilecektir. Çekmece kolları metal malzemedan mamul olacaktır. Masa yere değmeyecek şekilde uygun malzemedan, min 1 cm ölçüsünde ayak üzerine oturtulacaktır. Montaj sonrası, masa üzerinde, idarenin göstereceği yere kablo geçişi için delik açılacaktır. Masa altına yapılacak klavyelik raylı dizayn edilecek ve açılır kapanır malzeden mamul olacaktır. Çekmeceler frenli şekilde kapanacak, sert kapanmalara engel olacak şekilde dizayn edilecektir. Net ölçüler yerinde alınacaktır. Tüm keşif, montaj-demontaj, montaj sürecinde yüklenici tarafından bozulan yerlerin yapılması Yüklenici sorumluluğundadır. 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında gerekli emniyet tedbirleri Yüklenici tarafından alınacaktır. 1 adet imal edilerek montajı yapılacaktır.

Doc. Dr. Sadık YURTUTAN
T.C. Sağlık Bakanlığı
Uzmanlık No: 111995
KSÜ Tıp Fakültesi Yeni Döner Kanun

Yrd. Doç. Dr. Sevgan İPEK
Dip. Tes. No: 122264
KSÜ Tıp Fakültesi Pediatri ABD.

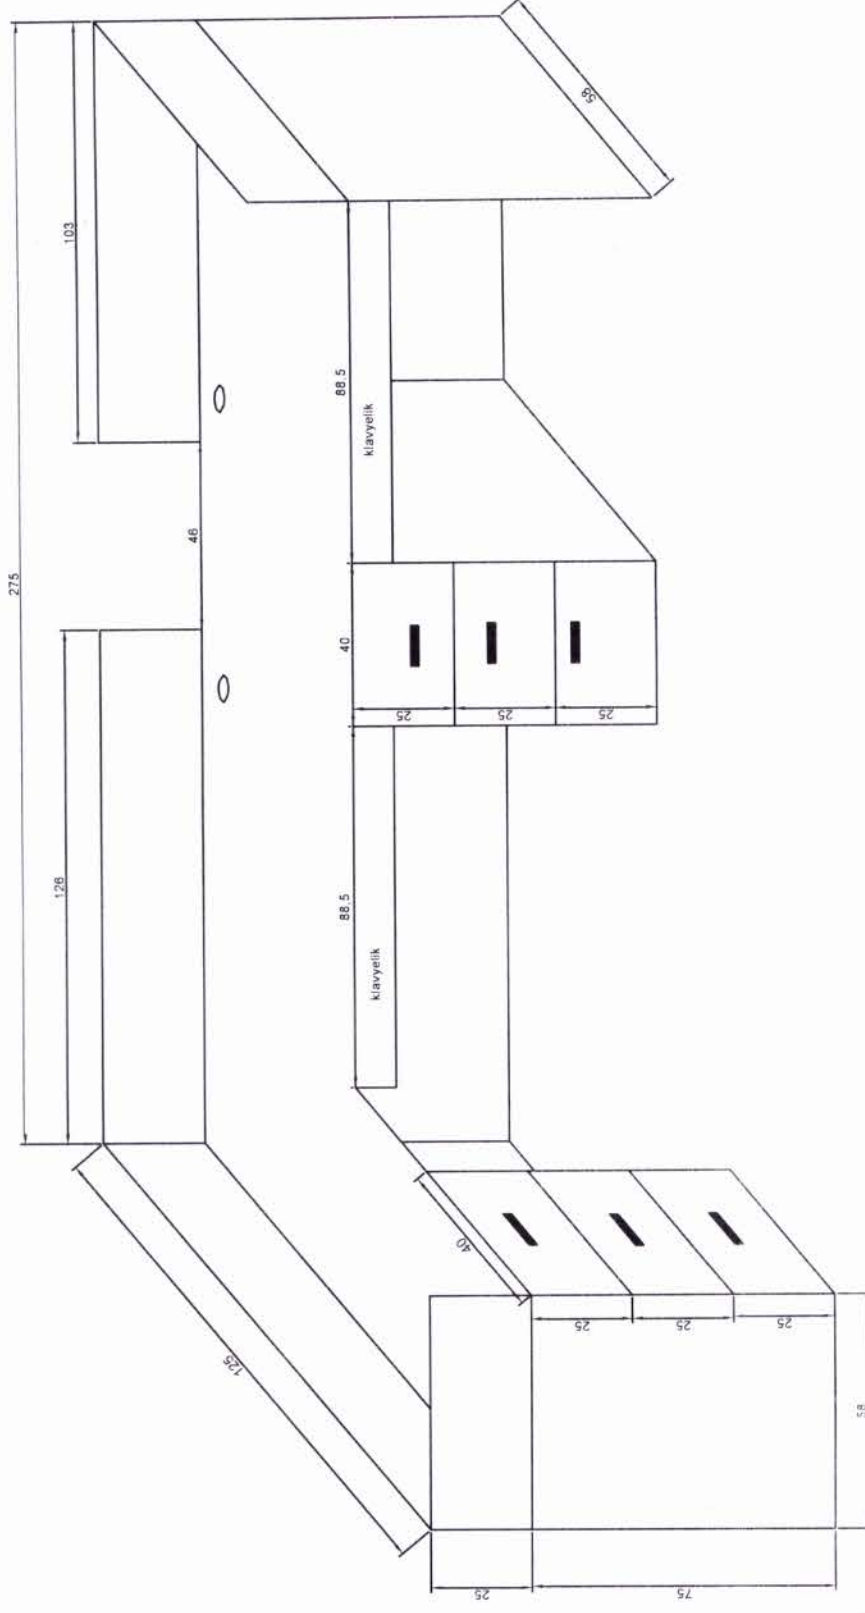


DOKTOR DESKİ

Doç. Dr. Sadi Yurtutan
Dip. No: 111995
Emanet No: 8002, Vandal No: 105121
KSÜ Tıp Fakültesi Yen. Doç. Dr. Sadi Yurtutan

Yrd. Doç. Dr. Sevcin İPEK
Dip. No: 122264
KSÜ Tıp Fakültesi Pediatri ABD.

YENİDOĞAN YB L MASA YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Projede verilen ölçülerde, beyaz MDF lam malzemeden imal edilecektir. Çekmece kolları metal malzemeden mamul olacaktır. Masa yere değmeyecek şekilde uygun malzemeden, min 1 cm ölçüsünde ayak üzerine oturtulacaktır. Montaj sonrası, masa üzerinde, idarenin göstereceği yere kablo geçişi için delik açılacaktır. Masa altına yapılacak klavyelik raylı dizayn edilecek ve açılır kapanır malzeden mamul olacaktır. Çekmeceler frenli şekilde kapanacak, sert kapanmalara engel olacak şekilde dizayn edilecektir. Net ölçüler yerinde alınacaktır. Tüm keşif, montaj-demontaj, montaj sürecinde yüklenici tarafından bozulan yerlerin yapılması Yüklenici sorumluluğundadır. 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında gerekli emniyet tedbirleri Yüklenici tarafından alınacaktır. 1 adet imal edilerek montajı yapılacaktır.

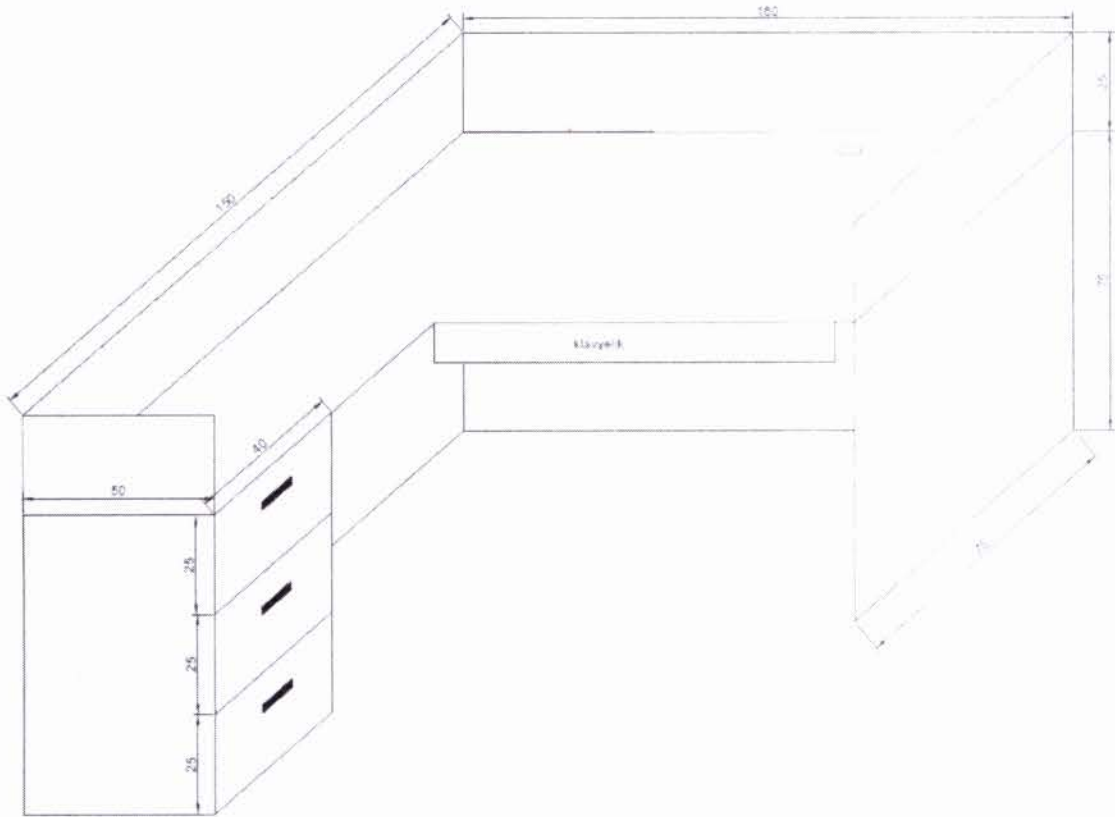

Dr. Dr. FADIK YURTUTAN
Dipl. No. 117995
Uzm. Enf. No. 50082 Yandal No. 1057
K.S.U. Tıp Fakültesi Yeni Dış Hast. A.B.D.

Yrd. Doç. Dr. Sevcin İPEK
Dip. Tes. No. 122264
KSÜ Tıp Fakültesi, Pediatri ABD

