
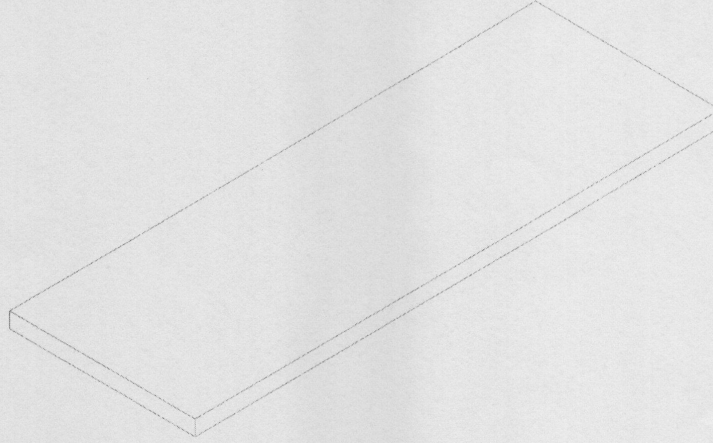


LAVABO ALTI RAFI – 2 ADET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde kullanımı için uygun olmalıdır.
2. Ürün 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Raf ebadı yaklaşık 137x48 cm ve 138x55 cm (±5 cm) olmalıdır.
4. Raf kalınlığı ağır malzemelerin taşınması için en az 1,2 mm kalınlıkta olmalıdır.
5. Raf mevcut duvarlara çok noktadan sabitlenmelidir.
6. Yüklenici işe başlamadan keşif yapmalı, bölüm sorumlusunun onayını ile işe başlamalıdır.
7. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
8. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
9. Satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
10. Satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
11. Satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
12. Satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
13. Satıcı firmanın ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.

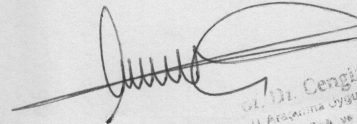

Dr. Mirzaoglu
Te
Sayfa-5


Dr. Cengiz DİLSİZ
A.D. Hastanesi Uygulama Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. ABD
Çocuk Nöroloji BD
T.C. Kim. No 4444444444444444