

ÇELİK DOLAP 1700 x 450 x 2000 mm


8.

1. Dolap 304 Kalite paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Dolap üst tarafı çift kapaklı dolap depolama alanına sahip olmalıdır.
3. Dolap bölümünde 1 adet ara raf olmalıdır.
4. Dolap kapakları temizlik açısından çift cidarlı olmalıdır.
5. Dolap kapakları mıknatıslı sabitleyicilere sahip olmalıdır.
6. Dolap ortasında 5 adet eşit ölçülerde çekmece olmalıdır.
7. Çekmece iç yüksekliği en az 6 cm olmalı ve içerisine plastik tepsi sığmalıdır.
8. Çekmece içleri ISO normlarına uygun olarak ABS Plastik tepsilere sahip olmalıdır.
9. Plastik sepetler 60x40x50 cm ebatında ve deliksiz formda olmalıdır.
10. Sepet içleri ayırıcılar ile bölümlendirilebilir olmalıdır.
11. Her bir sepet en az 8 eşit parçaya bölünecek şekilde ayırıcılara sahip olmalıdır.
12. Dolap altında ise 4 adet eşit ölçülerde çekmece olmalıdır.
13. Çekmece iç yüksekliği en az 21 cm olmalı ve içerisine plastik tepsi sığmalıdır.
14. Çekmece içleri ISO normlarına uygun olarak ABS Plastik tepsilere sahip olmalıdır.
15. Plastik sepetler 60x40x20 cm ebadında ve deliksiz formda olmalıdır.
16. Sepet içleri ayırıcılar ile bölümlendirilebilir olmalıdır.
17. Her bir sepet en az 3 eşit parçaya bölünecek şekilde ayırıcılara sahip olmalıdır.
18. Dolap boru tip paslanmaz ayaklara sahip olmalıdır.
19. Dolap ölçüsü 700 x 450 x 2000 mm (± 50 mm) olmalıdır.
20. Üründe yaralanmalara neden olacak keskin köşe ve kenarlar olmamalıdır.
21. Kaynak sonrası ürün temizliği dekoratif bütünlüğü bozmamalıdır.
22. Teklif verecek firma yerinde keşif ve ölçülendirme yapmalı ve yer gördü belgesi almalıdır.
23. Firma imalat öncesi kurumdan teknik resim üzerinden onay almalıdır.
24. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
25. Üretici veya satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
26. Üretici veya satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
27. Üretici veya satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
28. Üretici veya satıcı firmanın ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
29. Üretici veya satıcı firmanın OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Belgesi olmalıdır.

Sadık KOKTAN
Yatırım ve
İşletme Uzmanı
Tic. Sic. No: 105121
Mühür

Selin AYTEMİZ
YDYB Ünitesi
Sorumlu Memur

GELİK DOLAP 700x450x200 mm

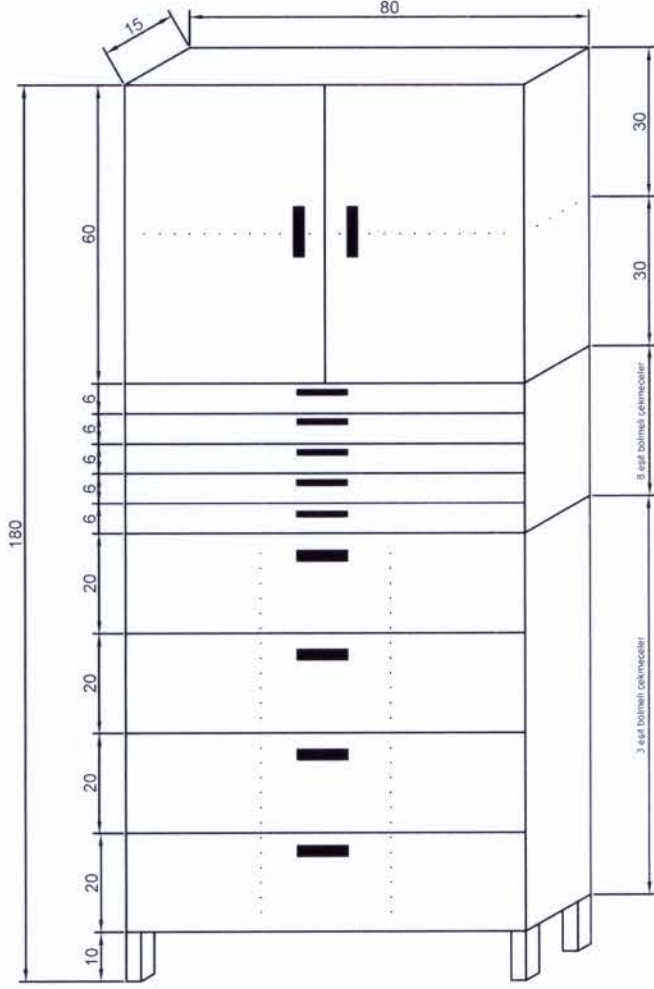

Doç. Dr. Sait YURTİMAN
Dipl. No: 117935
Tıbbi Fakültesi Yrd. Doğan Uzmanı
K.S.U. Tıp Fakültesi
Tıbbi Fakültesi

Selin AYTEMİZ
YDYB Ünitesi
Sorumlu Hemşire