


TEMİZLİK ODASI RAFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde kullanımı için uygun olmalıdır.
2. Ürün 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Raf ebadı yaklaşık 180x25 cm (±5 cm) olmalıdır.
4. Raf ıslak malzemelerin kurutulması amaçlı tasarlanmalıdır.
5. Raf yüksekliği mevcut evye ile uyumlu olmalıdır.
6. Raf çok noktadan duvara sabitlenmelidir.
7. Yüklenici işe başlamadan keşif yapmalı, bölüm sorumlusunun onayını ile işe başlamalıdır.
8. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
9. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
10. Satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
11. Satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
12. Satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
13. Satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
14. Satıcı firmanın ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.

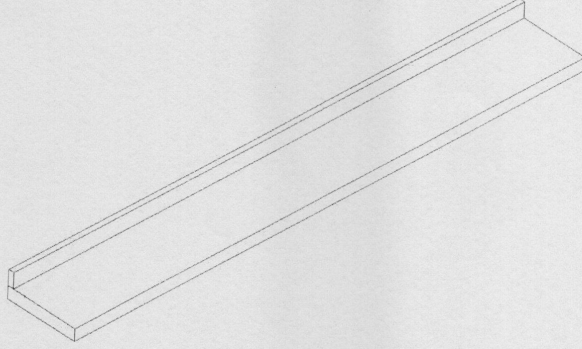

Dr. M. Zengin
Tuz
Sayfa-7

Dr. M. Zengin
S.Ü. Araştırma Uygulama Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. ABD
Çocuk Hastalıkları BD
No: 41008-5433-Senar