

AHŞAP DOLAP ŞARTNAMESİ

- 1-DOLAPLAR 18 MM SUNTALAM GÖVDELİ KAPAKLAR MDF LAM OLACAKTIR.
- 2-DOLAP ÖNLERİ 040 MM PVC KAPAKLAR 080 MM OLACAKTIR.
- 3- MALZEMENİN RENKLERİ HASTANE İDARESİ TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR.
- 4-KULLANILAN TÜM MALZEMELER (TSE) Lİ OLACAKTIR.
- 5-YAPILACAK İŞİN SÜRESİ AZAMI 20 GÜN OLUP EKSİKSİZ TESLİM YAPILACAKTIR.
- 6- YAPILACAK OLAN TÜM ÜRÜNLER (2) YIL FİRMA GARANTİSİ OLACAKTIR.
- 7-NAKLİYE VE MONTAJ İŞİ ALAN FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR.
- 8-YAPILACAK DOLAP ÖLÇÜLERİ FİRMA TARAFINDAN TEKRAR ÖLÇÜ ALINIP YAPILACAKTIR.
- 9-YAPILACAK İŞ ESNASINDA ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN TEKRARDAN DÜZELTİLECEKTİR.





KSÜ SUA HASTANESİ

Yaşar YAĞMUR

Mekân Müdürü Şefi




Prof.Dr. Mehmet BEKMECİOĞLU
K.S.Ü. S.U.A. Tıp Fak. Hast.
Plastik Cerrahi A.B.D.
Dip. No: 97319

KSÜ.S.U.A TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
Yrd. Doç. Dr. F. İ. S. GEN
Dipl. No: 130740
PLASTİK CERRAHİ A.B.D.

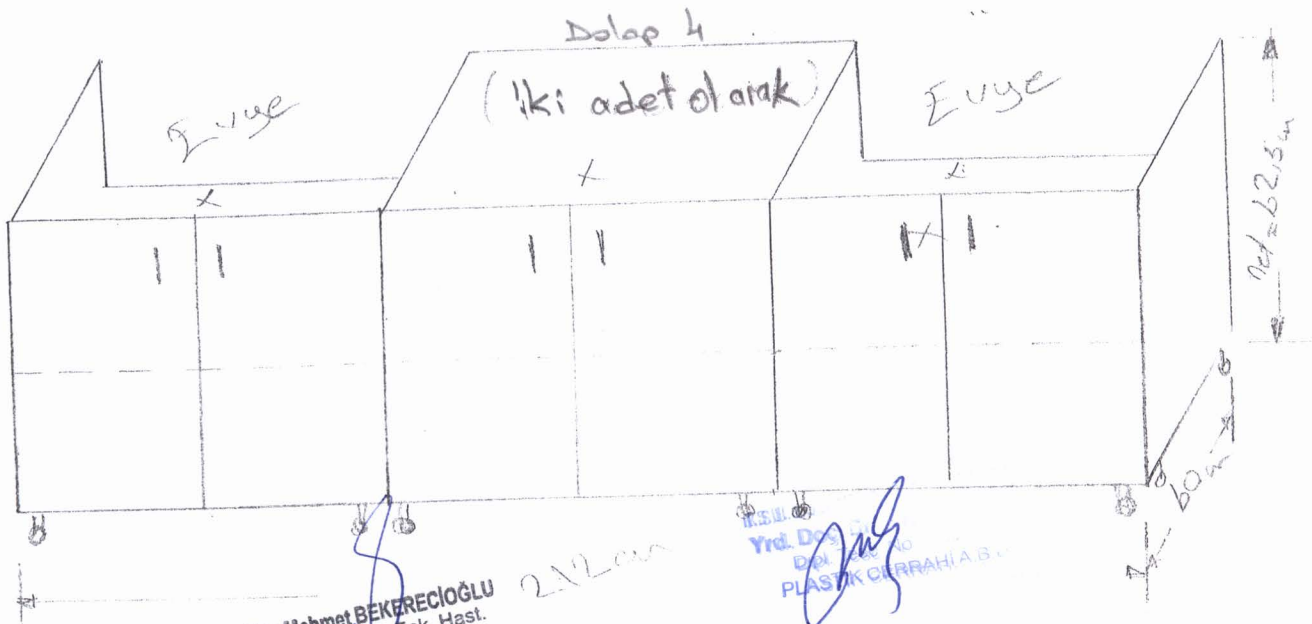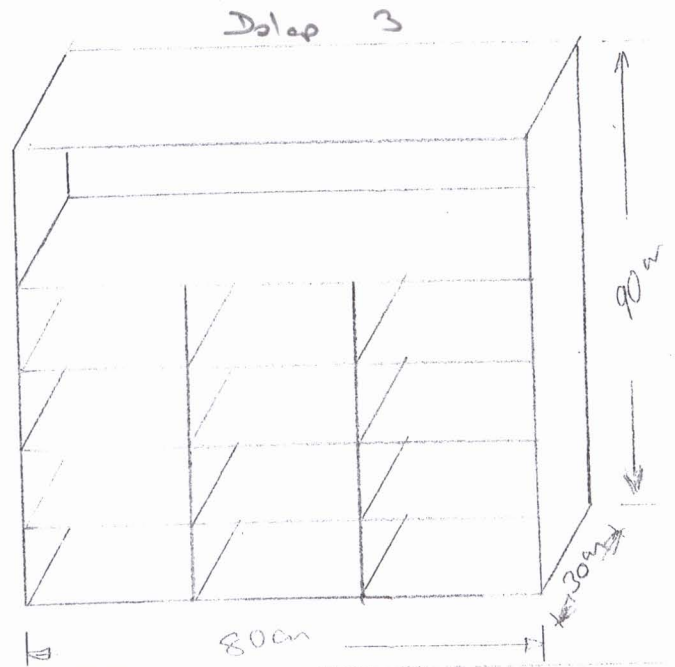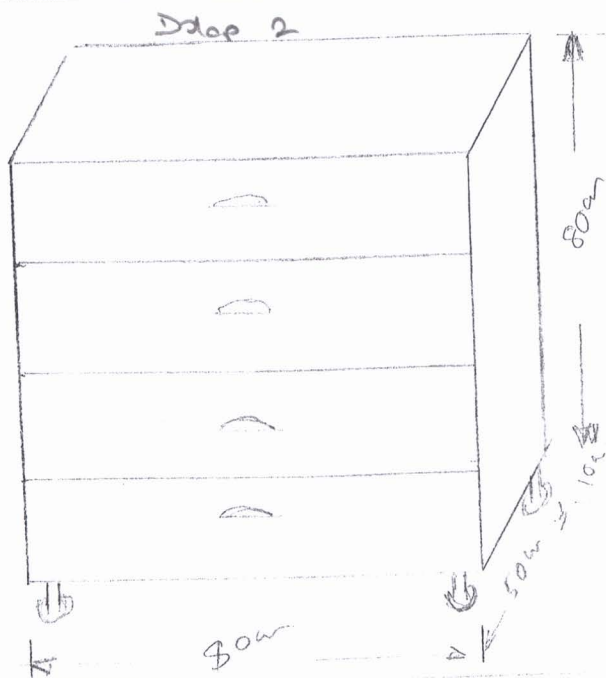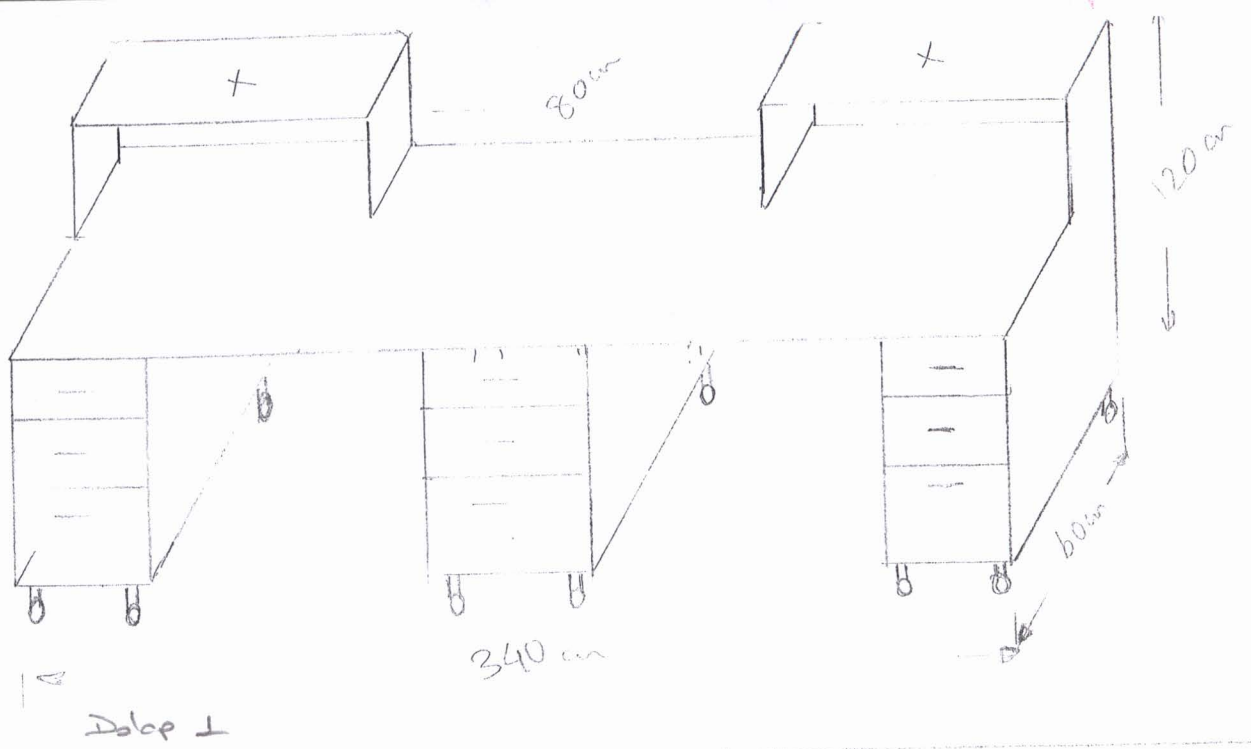

Prof. Dr. Mehmet BEKEREÇİOĞLU
K.S.Ü. S.U.A. Tıp Fak. Hast.
Plastik Cerrahi A.B.D.
Dip. Tes. No 37319

Yrd. Doç. Dr. ...
Dip. ...
PLASTİK CERRAHİ A.B.D.

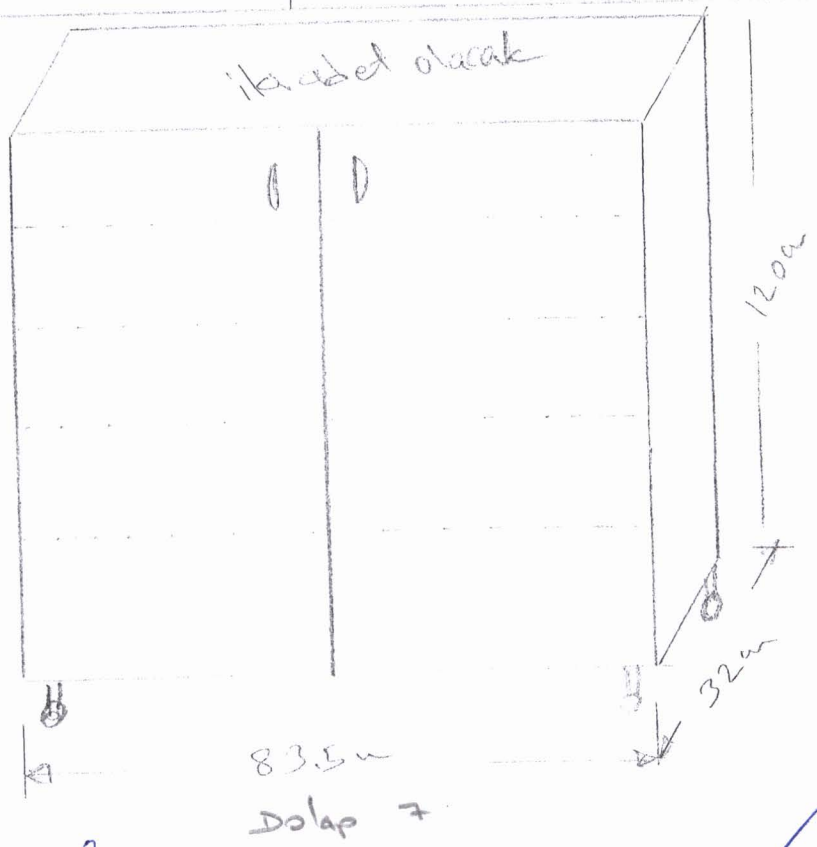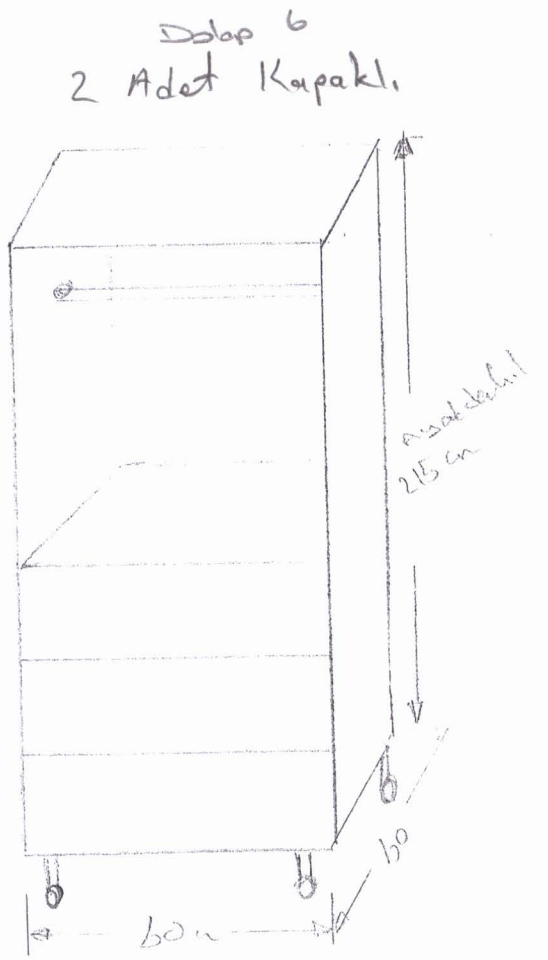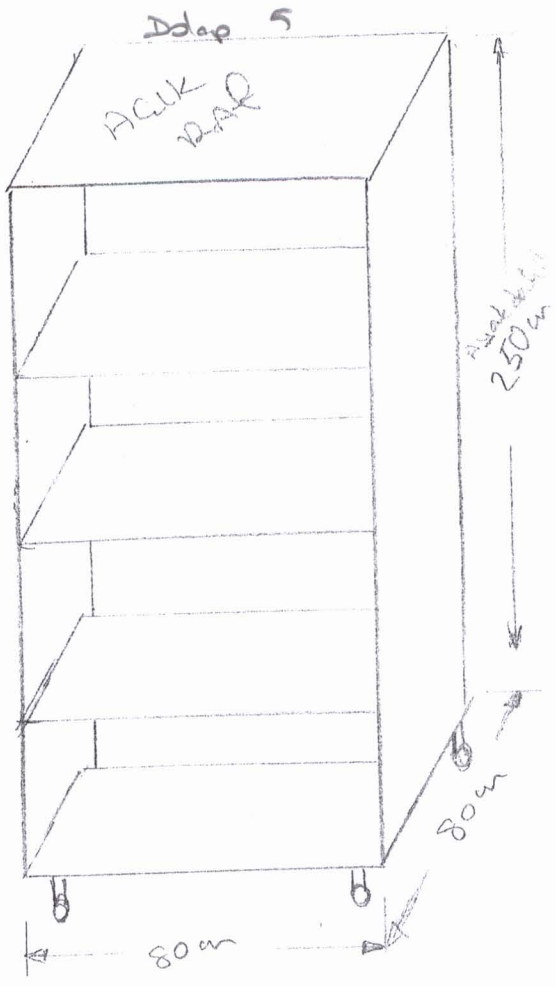


Prof. Dr. Mehmet BEKEREÇİOĞLU
K.SÜ. S.U.A. Tıp Fak. Hast.
Plastik Cerrahi A.B.D.
Dip. Tes. No 37319

K.SÜ. S.U.A. Tıp Fak.
Yrd. Doç. Dr.
Dipl. Tes. No
PLASTİK CERRAHİ

Sürgülü KAPAK OLACAK


Dolap 8

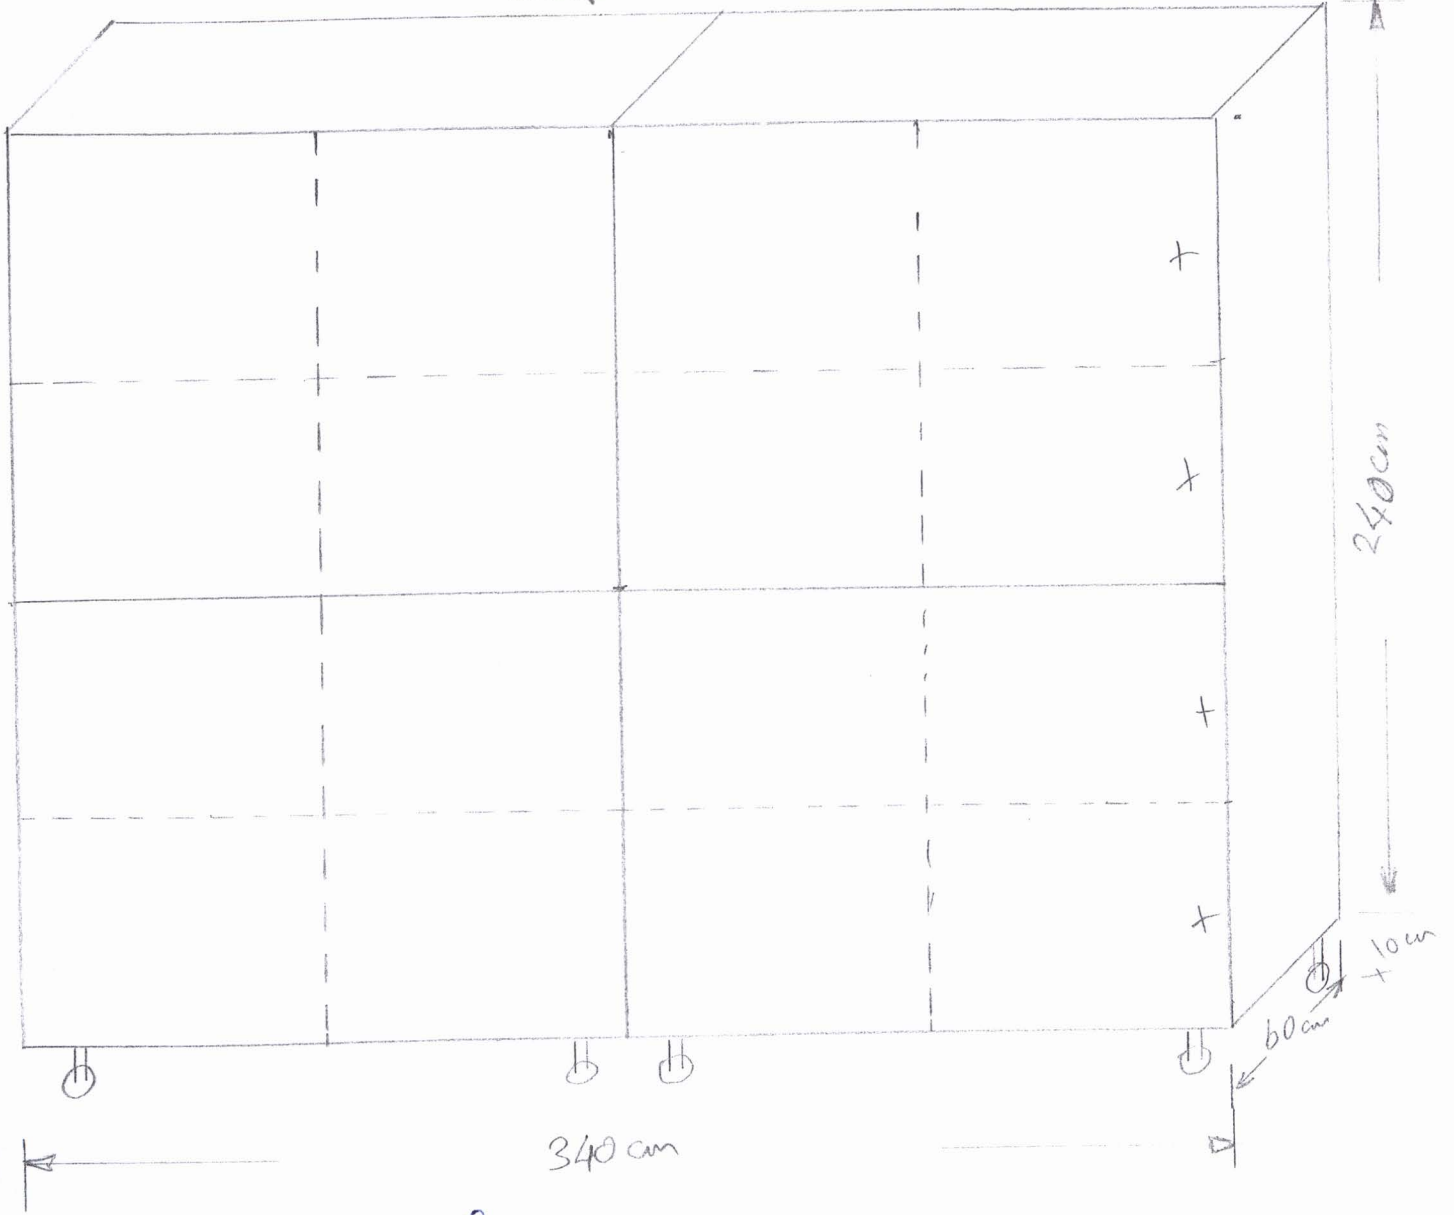

Prof.Dr. Mehmet BEKERECİOĞLU
K.S.Ü. S.U.A. Tıp Fak. Hast.
Plastik Cerrahi A.B.D.
Dip: Tes: No 97919

K.S.Ü. S.U.A.
Yrd. Doç. Dr.
Dip: Tıp
PLASTİK CERRAHİ

Dolap 9

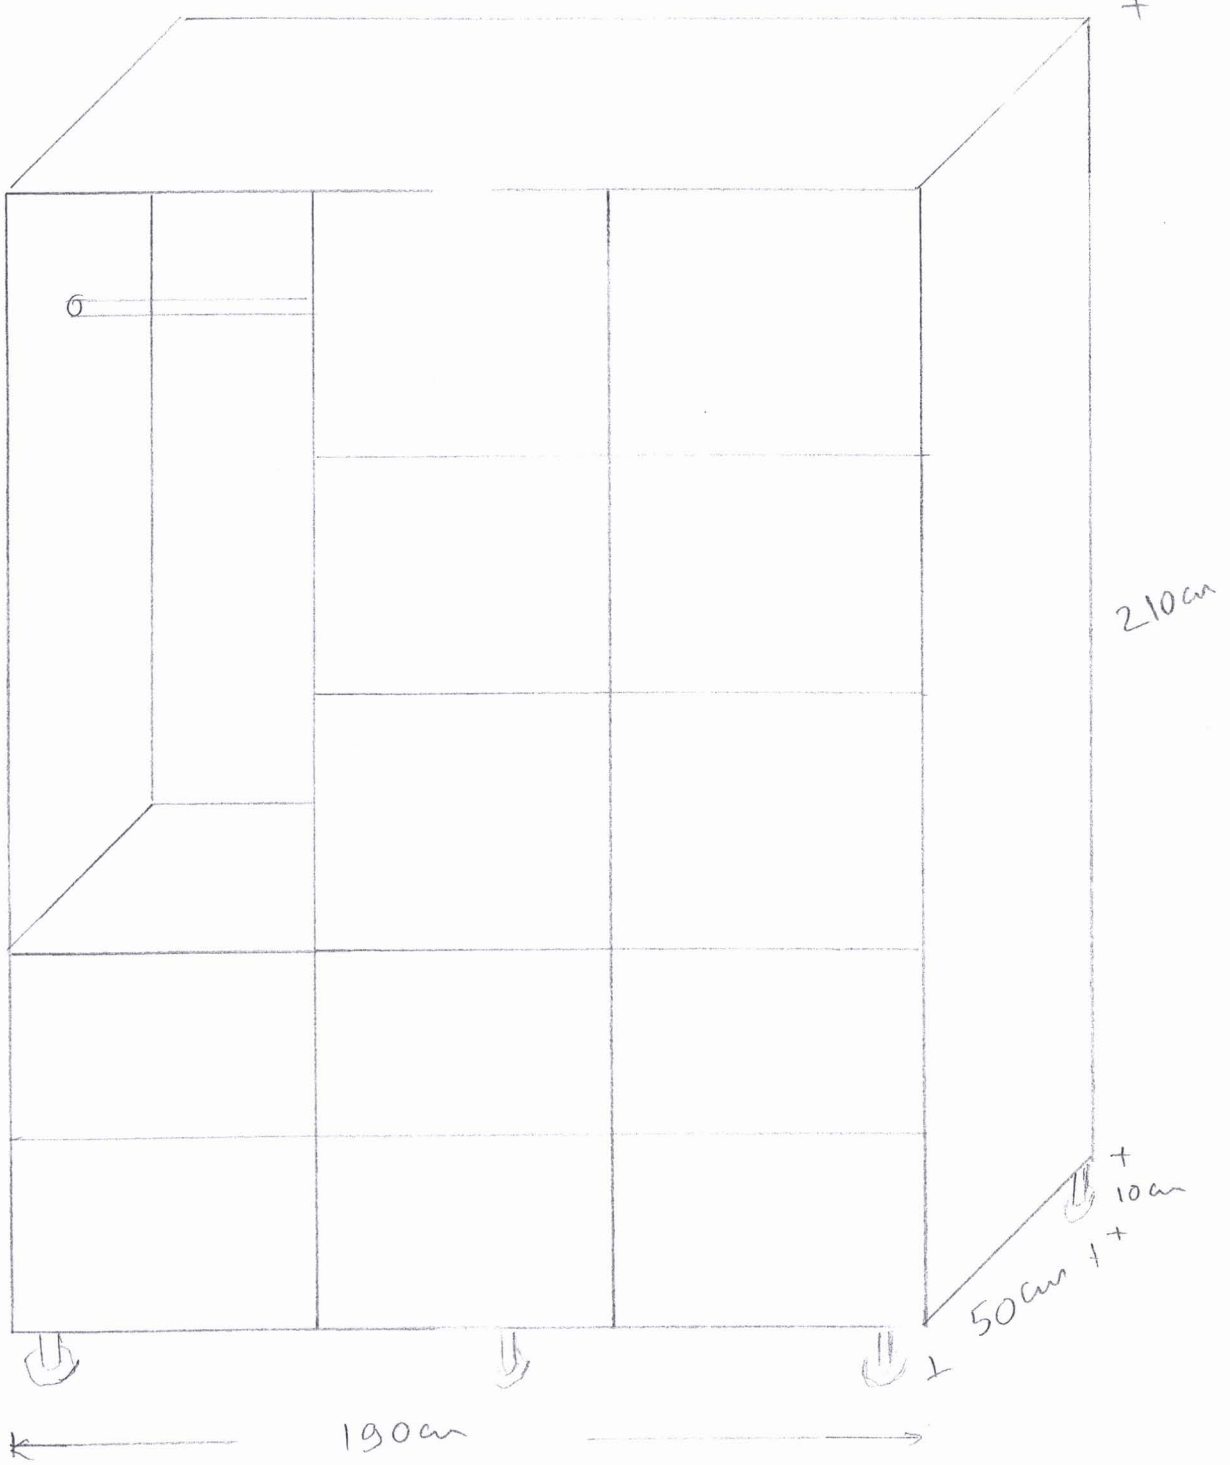

5 Adet olacak

Prof. Dr. Mehmet BEKEREÇİOĞLU
K.S.Ü. S.U.A. Tıp Fak. Hast.
Plastik Cerrahi A.B.D.
Dip. Tez No 97319

K.S.Ü. S.U.A. TIP FAKÜLTESİ HASTAHANE
Yrd. Doç. Dr. Fatma GILGEN
Dipl. Tez No 130746
PLASTİK CERRAHİ A.B.D.