


KROM DOLAP YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz yanık ünitesine yapılması gereken krom dolap - tezgah grubunun yapımını içerir teknik şartnamedir.
2. Malzeme belirtilen ölçülerde imal edilerek yerine montajı yapılacaktır.
3. Ölçülerde mahale göre kısmi farklılıklar olabilir. Bu sebeple kesin ölçü yüklenici tarafından alınacaktır.
4. Tüm grup , raflar dahil olmak üzere 304 krom malzemeden imal edilecek ve keskin köşe ihtiva etmeyecektir.
5. 5 gölü çekmecegrubu yükseklikleri 16 şar santimetre , 4 gözlü çekmece grubu yükseklikleri 20 şer santimetre olacaktır.
6. Alt çekmece gruplarına , çekmeceyi 4 eşit bölmeye ayıracak şekilde , istenildiginde çıkarıp temizleyebilmek amacıyla krom sepet yapılacaktır.
7. Projeye göre yaklaşık 26*32,5 cm çekmece başı sepet ölçüleridir.
8. Net ölçüler montaj kayıpları vs. dahil edilerek çekmecelere uyarlanacaktır. Çekmece başı 4 sepet de birbirinden bağımsız olacaktır. Toplamda 52 adet krom sepet imal edilecektir.
9. Sepet yükseklikleri çekmecelerin açılıp kapanmasını engellemeyecek maksimum yükseklikte imal edilecektir. Lavabo altı dolap 45*80 cm ölçülerinde iki adet kapaklı göz olacak ve içi tam ortadan ikiye raf ile bölünecektir.
10. Üst dolap grubunda 110*90 cmlik bölümün arka kısmında elektrik panosu olduğundan arka kısmına herhangi bir krom kaplama işçiliği yapılmayacak , sadece iki adet kapakla kapatılacaktır. Diğer bölüm ise 9 adet raflı göz ve 3 adet kapak şeklinde ve 9 adet bölme şeklinde dizayn edilmiştir.
11. Ayrıca alt ve üst grup arası 60*246 cm ölçülerinde krom tezgah arası yapılacaktır.
12. Tezgah kısmına idarenin belirleyeceği ölçülerde bir adet krom lavabo ve lavabo için fotoselli batarya temin edilerek montajı yapılacaktır. Montaj elemanları dahil paslanmaz malzemeden olacaktır.
13. Her türlü nakliye , montaj ve işçilik yükleniciye aittir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde tüm emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınmış olmalıdır.

Prof. Dr. Mehmet BEKERECİOĞLU
K. S. U. S. T. A. T. İ. P. Fak. Hast.
Plastik Cerrahi A.B.D.
Dip. Test No: 37319

KASTILYI TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Bİ GEN
Dipl. Test No: 130746
PLASTİK CERRAHİ A.B.D.

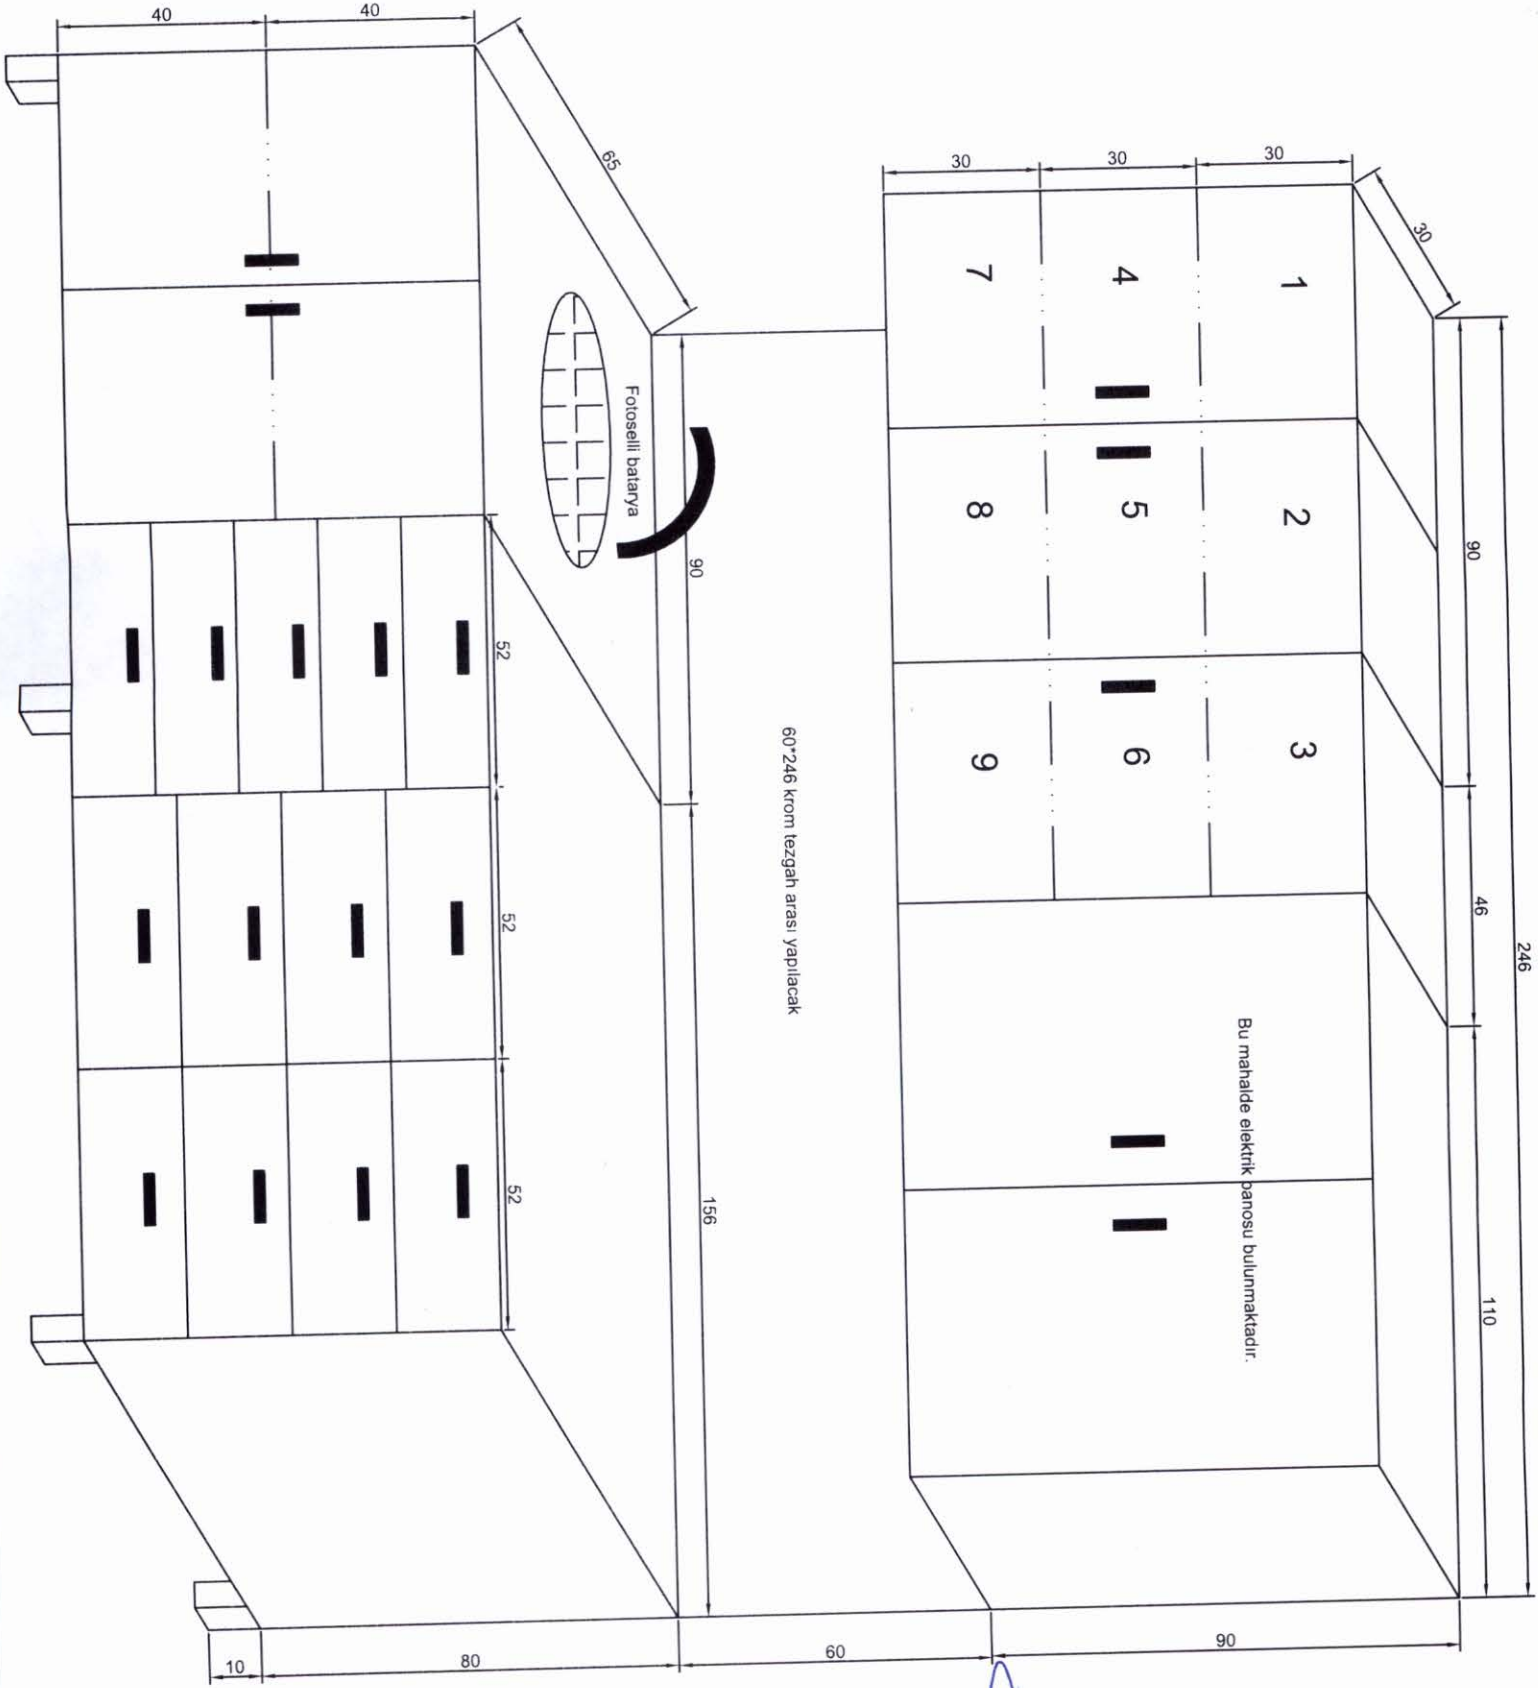

60*246 krom tezgah arası yapılacak

Fotosekli batarya

Bu mahalde elektrik panosu bulunmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet BEKRETCİOĞLU
K.S.Ü. S.U.A. Tıp Fak. Hast.
Plastik Cerrahi A.B.D.
Dip. Tesc. No 37319

K.S.Ü. S.U.A. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
Yrd. Doç. Dr. Fatma BİLGİN
Dipl. Tesc. No 130746
PLASTİK CERRAHİ A.B.D.